

PRODUKTLINIE: ZUTRITTSKONTROLLE

BEZEICHNUNG DES ARTIKELS: ACT365

MODELL(E): V1.1.0

KATEGORIE: Service-Update

KONTAKT: Technischer Kundendienst vor Ort


DATUM: 01.12.2018

Neue Funktionen in dieser Version:


1. Karten diagnostizieren und Kartenformat-Vorlagen erstellen. Wählen Sie im Errichter-Administratorkonto das Menü „Settings | Card Formats“(Einstellungen | Kartenformate) und dann „Diagnostics“ (Diagnostik) oder „NEW CARD FORMAT“ (NEUES KARTENFORMAT).

Name	Format Type	Total no. of Bits	Card Number	User Editable	Site Code	Is Active	Settings
Vanderbilt 34-bit Wiegand	Wiegand	34	20	✗	1212	✗	⚙️
HID 26-bit Wiegand	Wiegand	26	16	✗	0	✓	⚙️
Chris E Test	Wiegand	128	25	✓	0	✓	⚙️
HID 34-bit Wiegand	Wiegand	34	16	✗	0	✓	⚙️
HID 35-bit Wiegand	Wiegand	35	16	✗	0	✓	⚙️
HID 37-bit Wiegand	Wiegand	37	19	✗	0	✓	⚙️


- Zulassen, dass Aufbruchalarme durch Schließen der Tür quittiert werden. Wählen Sie im Errichterkonto das Menü „Access Control | Doors“ (Zutrittskontrolle | Türen) und aktivieren Sie an der gewünschten Tür dann die Option „Door Close Clears Alarm“ (Schließen der Tür setzt Alarm zurück).

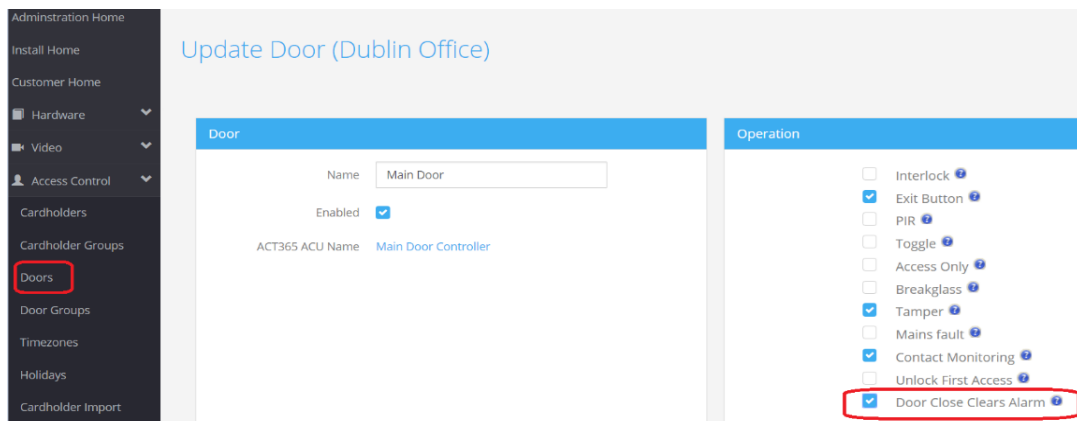

- Verhindern, dass die Rex-Taste das Türrelais aktiviert. Wählen Sie im Errichterkonto das Menü „Access Control | Doors“ (Zutrittskontrolle | Türen) und deaktivieren Sie an der gewünschten Tür dann die Schaltfläche „Exit“ (Verlassen).

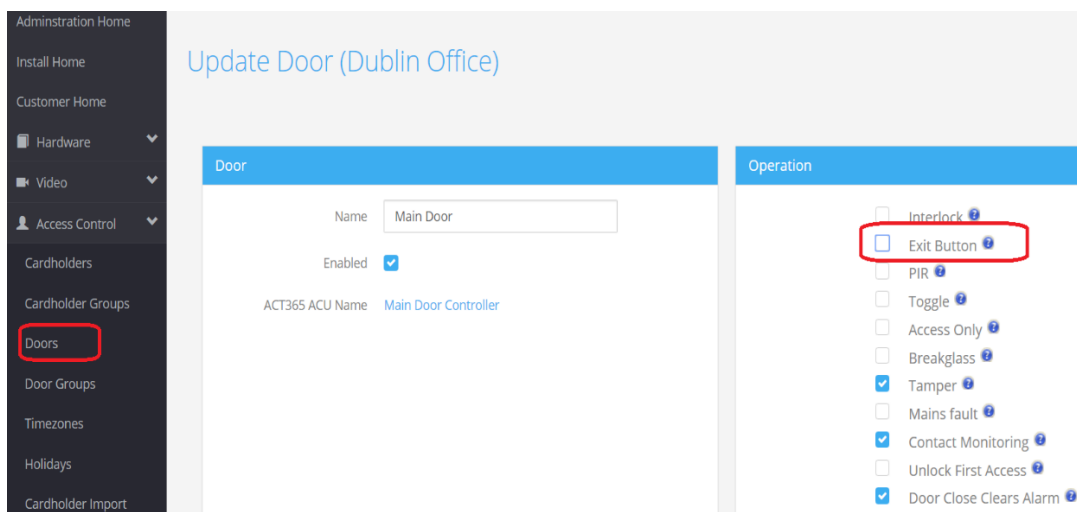

4. Sprache: Das System wurde um die polnische Sprache erweitert.
5. ACT365 VCU über das ACT365-Webportal konfigurieren. Beachten Sie, dass ACT365 VCU im 1. Quartal 2018 freigegeben wird. Wählen Sie im Errichterkonto die Option „Hardware | ACT365 VCU“ und stellen Sie dann das Symbol „Configure“ (Konfigurieren)  ein.

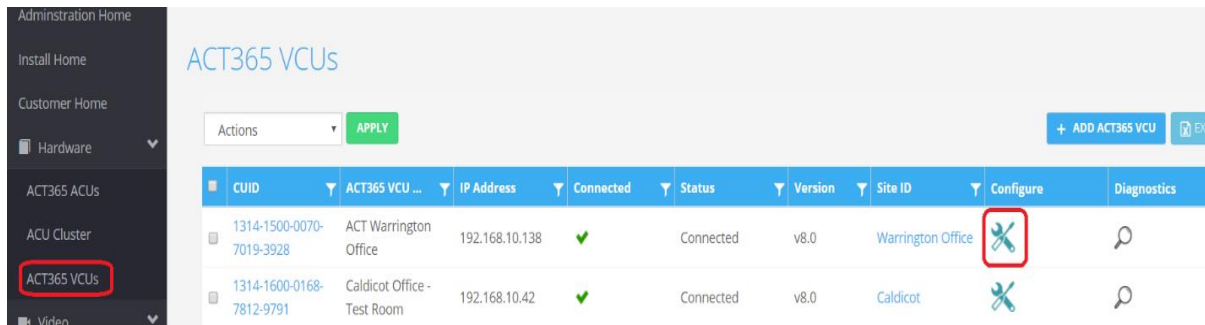

CUID	ACT365 VCU ...	IP Address	Connected	Status	Version	Site ID	Configure	Diagnostics
1314-1500-0070-7019-3928	ACT Warrington Office	192.168.10.138	✓	Connected	v8.0	Warrington Office		
1314-1600-0168-7812-9791	Caldicot Office - Test Room	192.168.10.42	✓	Connected	v8.0	Caldicot		