

LÍNEA DE PRODUCTOS: ACCESO

NOMBRE DEL PRODUCTO: ACT365

MODELO(S): V1.1.0
servicio

CATEGORÍA: Actualización del

CONTACTO: Equipo de asistencia técnica local
12/01/2018


FECHA:

Nuevas funcionalidades incluidas en esta versión:


1. Diagnosticar tarjetas y crear plantillas de formato de tarjetas. Desde la cuenta de Instalador, Administrador, seleccione el menú «Settings | Card Formats» (Ajustes | Formatos de tarjeta) y después «Diagnostics» (Diagnósticos) o «NEW CARD FORMAT» (NUEVO FORMATO DE TARJETA).

Name	Format Type	Total no. of Bi...	Card Number...	User Editable	Site Code	Is Active	Settings
Vanderbilt 34-bit Wiegand	Wiegand	34	20	✗	1212	✗	⚙️
HID 26-bit Wiegand	Wiegand	26	16	✗	0	✓	⚙️
Chris E Test	Wiegand	128	25	✓	0	✓	⚙️
HID 34-bit Wiegand	Wiegand	34	16	✗	0	✓	⚙️
HID 35-bit Wiegand	Wiegand	35	16	✗	0	✓	⚙️
HID 37-bit Wiegand	Wiegand	37	19	✗	0	✓	⚙️


2. Eliminar las alarmas de puerta forzada cerrando la puerta. Desde la cuenta de Instalador, seleccione el menú «Access Control | Doors» (Control de acceso | Puertas) y después configure «Door Close Clears Alarm» (Cierre de puerta elimina alarma) en la puerta correspondiente.

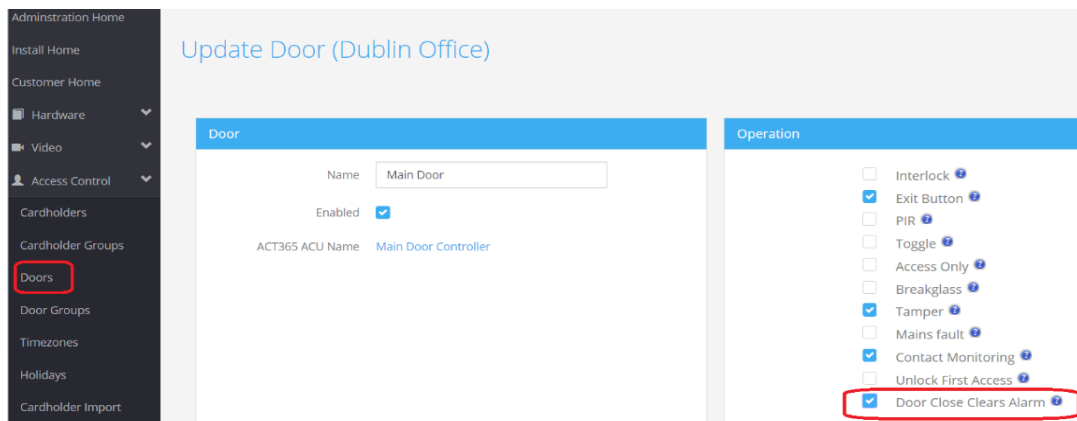

3. Evitar que el botón REX active el relé de puerta. Desde la cuenta de Instalador, seleccione el menú «Access Control | Doors» (Control de acceso | Puertas) y después desactive «Exit Button» (Botón de salida) en la puerta correspondiente.

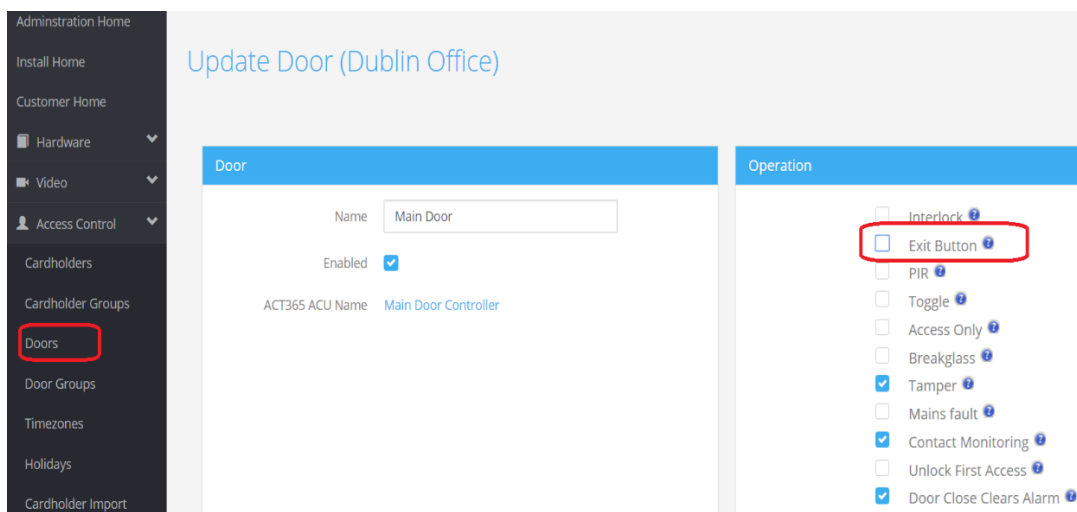

4. Localización: Se ha añadido la versión polaca al sistema.
5. Configure ACT365 VCU desde el portal web de ACT365. Lanzamiento de ACT365 VCU previsto para el primer trimestre de 2018. Desde la cuenta Instalador, seleccione el menú «Hardware | ACT365 VCU» y después el icono  «Configure» (Configurar).

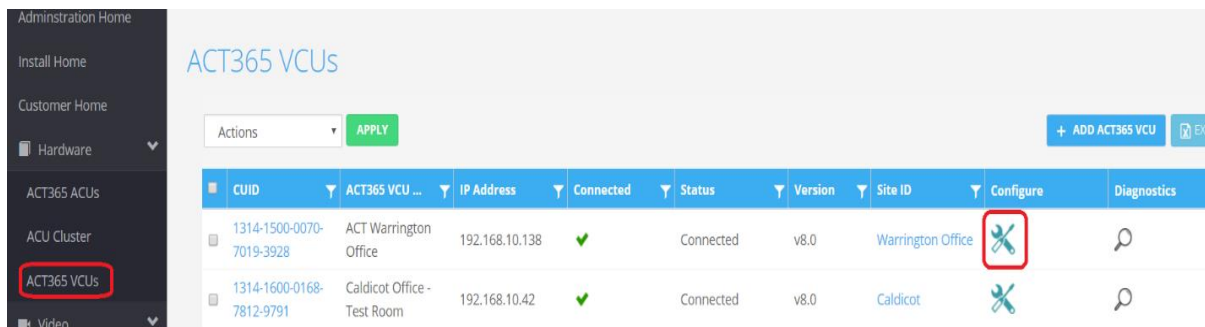

Administration Home
Install Home
Customer Home
Hardware
ACT365 ACUs
ACU Cluster
ACT365 VCU
Video

ACT365 VCUs

Actions

CUID	ACT365 VCU ...	IP Address	Connected	Status	Version	Site ID	Configure	Diagnostics
1314-1500-0070-7019-3928	ACT Warrington Office	192.168.10.138	✓	Connected	v8.0	Warrington Office		
1314-1600-0168-7812-9791	Caldicot Office - Test Room	192.168.10.42	✓	Connected	v8.0	Caldicot		